



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14915

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

14915-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *М.А. Эфендиев* Врач-бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

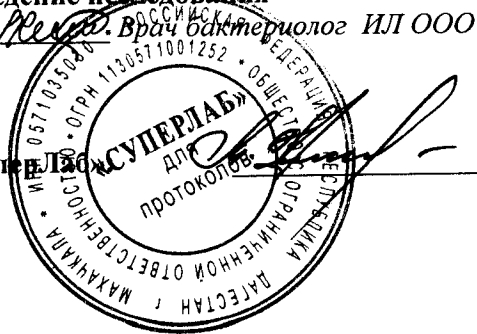

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14925

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14925-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *М.А. Эфендиев* Эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

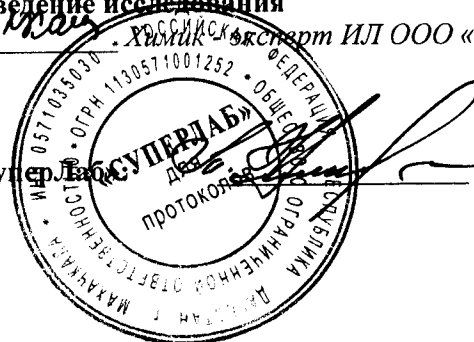

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14926
от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14926-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Иван* Исполнительный директор ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14927

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Иванов* Эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14928

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14928-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: ~~Иванов~~ Химико-микробиологический эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14929

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14929-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Иванов* Химический эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14930

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14930-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследований

и составление протокола: *М.А. Эфендиев* Эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

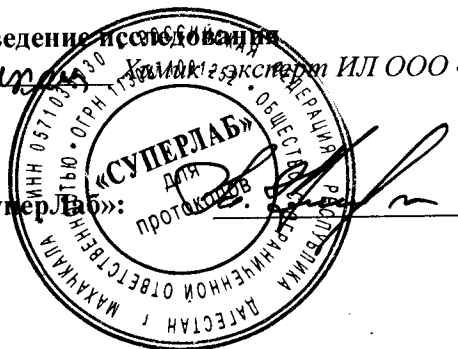

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14931

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Чапаево.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14931-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Иван. Химик - Эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кабиева Н.В.*

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

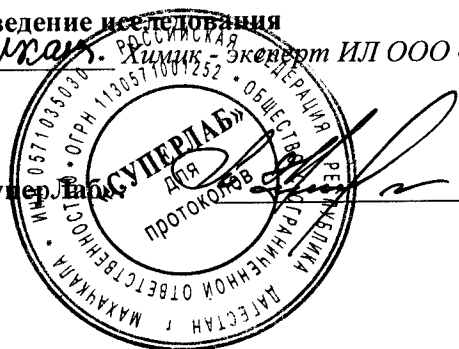

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14932

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новокули.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14932-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: ИЛ ООО «СуперЛаб» эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

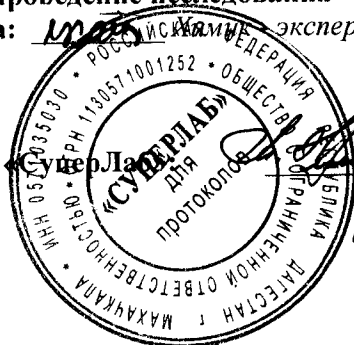

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14916

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14916-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Мед. врач-бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

Эфендиев М.А.





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14917

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14917-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Мелица* микробиолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14918

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 14918-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: supertab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14919

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 14919-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач-бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14920

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 14920-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14921

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14921-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Мели* Врач-бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14922

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Чапаево.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:


СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач-микробиолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



 Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14923

от 18.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новокули.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.09.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 14.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14923-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:

Врач-бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14631
от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с.Новокули.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017 16 ч 00 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14631-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследований и составление протокола: Исаев Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14630

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение,
(распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.А. Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14629

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мухомик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кашиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14628

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.А. Эфендиев – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

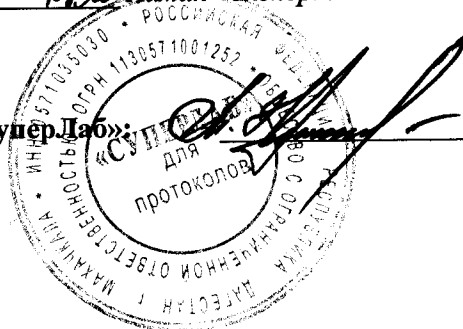

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14627

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 14627-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14626

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мам Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14625

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

14625-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.А. Эфендиев Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

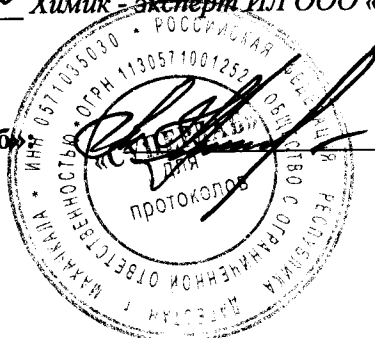

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14624

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мухомиков - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

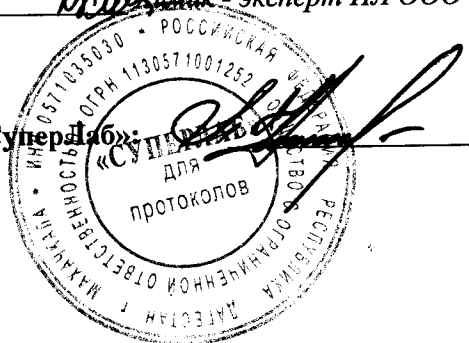

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14623

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 14623-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  химик-эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14622

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (источник Ленинкент).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское".

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Ибрагимов И.В. эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: Эфендиев М.А.

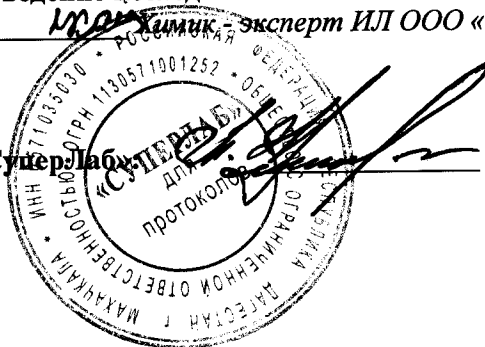

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14613

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (источник Ленинкент).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское".

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач, бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14614

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач-бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: 

Эфендиев М.А.





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамилля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14615

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

14615-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14616

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

14616-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.А. Эфендиев Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

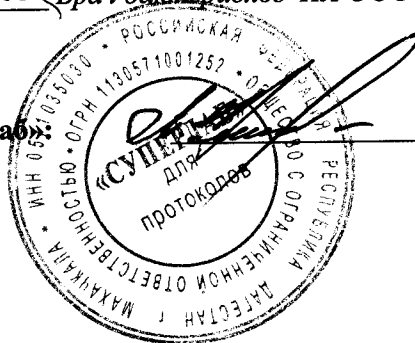

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14617

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 14617-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:


СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»



 Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14618

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14618-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: 

Эфендиев М.А.





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамилля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14619

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

14619-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  врач-бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14620

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 14620-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

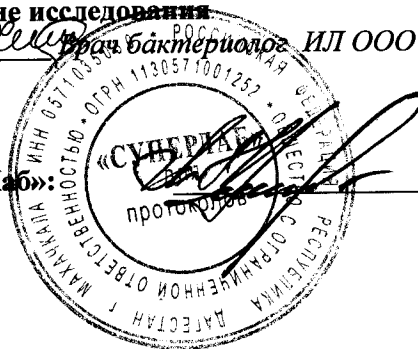

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14621

от 12.09.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение
(распределительная сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

Дата и время отбора пробы(образца): 08.09.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 08.09.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 14621-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14014
от 31.08.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

Дата и время отбора пробы(образца): 29.08.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 29.08.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 14014-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:




Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14015

от 31.08.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 29.08.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 29.08.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

14015-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мрач Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14016

от 31.08.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 29.08.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 29.08.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

14016-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Маш* Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14017

от 31.08.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

Дата и время отбора пробы(образца): 29.08.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 29.08.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

14017-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.А. Эфендиев Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамшля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 14018
от 31.08.2017г.**

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

Дата и время отбора пробы(образца): 29.08.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 29.08.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  мик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: 


Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14019

от 31.08.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

Дата и время отбора пробы(образца): 29.08.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 29.08.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Маш Халим* - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

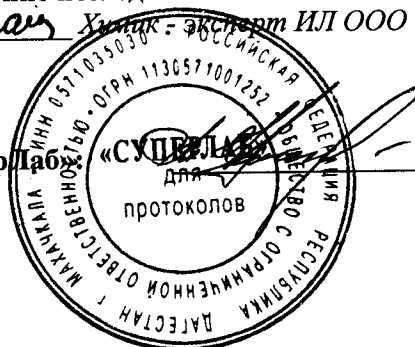

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14020
от 31.08.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

Дата и время отбора пробы(образца): 29.08.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 29.08.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбились пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14020-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Мам* эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14007
от 31.08.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

Дата и время отбора пробы(образца): 29.08.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 29.08.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14007-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола:

Э.Фендиев Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

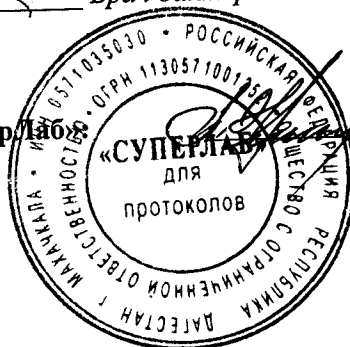

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14008
от 31.08.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 29.08.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 29.08.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.


Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 14008-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14009

от 31.08.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 29.08.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 29.08.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

14009-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: *Хаджиева Е.А.* Врач-бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»

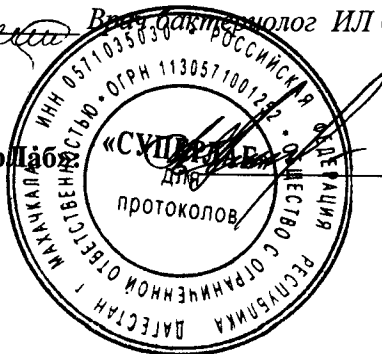

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16761

от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Ахар.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 16761-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16762

от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 16762-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16763

от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

16763-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: М.А. Эфендиев Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Эфендиев М.А.





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16764

от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 16764-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола:

М.А. Эфендиев Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16765

от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериологии ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16766

от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца):

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16767

от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.


Код пробы(образца): 16767-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолога ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16768

от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Чапаево.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

16768-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мели Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16769

от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новокули.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017г 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017г 11 ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):


16769-01/17

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16753

от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Шушия.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 16753-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Мам Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

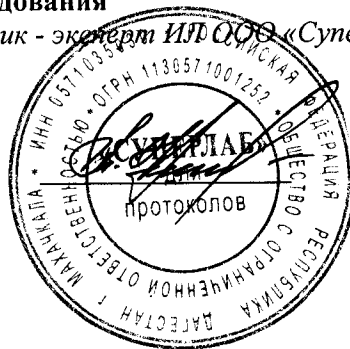

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16754
от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новочуртах.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Мугадов Р.Г. Химик-эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кабиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16755
от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Дучи.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Мугадов Р.Г. Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16756
от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Гамиях.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):
Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследований и составление протокола: Ираи Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16757
от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Тухчар.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Майя Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

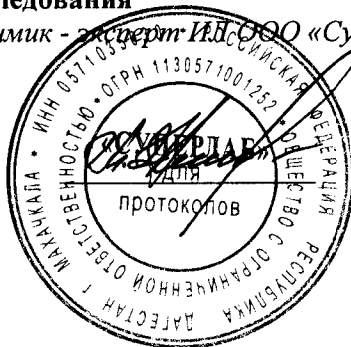

Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 16758
от 10.10.2017г.**

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новолакское.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследований и составление протокола: М.А. Эфендиев Химик-эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16759

от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Чапаево.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца):

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Май Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 16760
от 10.10.2017г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).

Пробы(образцы) отобраны на объекте: МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Новокули.

Дата и время отбора пробы(образца): 06.10.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы(образца): 06.10.2017 11 ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):

Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.

Основание для отбора: договор № 281 от 10.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):

МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.

Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Гасангусейнов Г.А.

Код пробы(образца): 16760-02/17

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Маш Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.