



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамилля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 9138  
от 19.06.2017г.

Наименование пробы(образца): *вода питьевая, централизованное водоснабжение, (водозабор перед поступлением в распределительную сеть).*  
Пробы(образцы) отобраны на объекте: *МУП ЖКХ "Новостроевское", с. Чапаево.*

Дата и время отбора пробы(образца): *16.06.2017 10 ч. 00 мин.*  
Дата и время доставки пробы(образца): *16.06.2017 16 ч 00 мин.*

Цель проведения исследований: *лабораторно – производственный контроль.*  
Сотрудник отобравший и доставивший пробы(образцы):  
*Заместитель директора МУП ЖКХ "Новостроевское" Мугадов Р.Г.*

Основание для отбора: *договор № 281 от 10.04.2017г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):  
*МУП ЖКХ "Новостроевское", 367020, РД, Новолакский район, пос. Новострой.*


Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: *Гасангусейнов Г.А.*  
Код пробы(образца): 9138-02/17

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и оценку:  
*СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»*

Лицо, ответственное за проведение исследования  
и составление протокола: *Хас* *Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.*

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

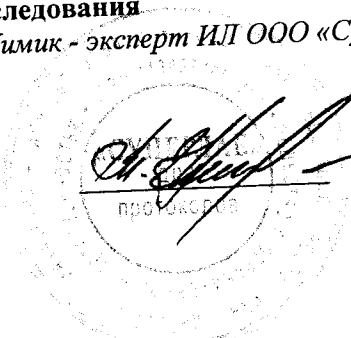

*Эфендиев М.А.*

Санитарно – гигиеническая лаборатория					Код пробы (образца):	9138-02/17
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74	
2.	Цветность	0	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74	
4.	<del>Вязкость</del>	<del>3,7</del>	3,5	мг/л	ГОСТ 3351-74	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	А№ 46885	CNC 37001А	25.12.2017г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.		

**Заключение:**

Исследованная проба (образец) соответствует ~~(не соответствует)~~ СанПин 2.1.4.1074-01.