



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«село Новочуртах»

368166, e-mail: adm_novochurtakh@mail.ru, с.Новочуртах Новолакского района.

Исх № 17

« 24 » апрель 2014г.

*Главе МО «Новолакский район»
Айдиеву М-Г. Ш.*

На Ваше письмо № 02-07-01-2014 от 28.03.2014 г. представляем ответ по прилагаемой форме:

На приложении (№1,2,3)

Главе МО «с. Новочуртах»



М. В. Исламалиев



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«село Новочуртах»

368166, e-mail: adm_novochurtakh@mail.ru, с.Новочуртах Новолакского района.

Исх № _____

« 25 » _____ апрель 2014г.

Постановление 06

Главы МО «с. Новочуртах» Новолакского района РД

«Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения, создании рабочей группы по разработке схемы и утверждения положения о рабочей группы»

В соответствии с ФЗ от 07.12.2011 г. №416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» и от 06.10.2013 г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», приказом Министерства строительства и ЖКХ РД от 20.05.2013 г. №55

Постановляю:

1. Утвердить положение о рабочей группе по разработке схем водоснабжения и водоотведения.
2. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения.

Главе МО «с. Новочуртах»



М. В. Исламалиев



Утверждаю

Глава МО «с. Новочуртах»

Исламалиев М. В.

Положение о рабочей группе по разработке схем водоснабжения и водоотведения с. Новочуртах Новолакского района РД.

Рабочая группа по разработке схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения с. Новочуртах создана в целях реализации ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Члены комиссии:

1. Председатель- Узаиров А. М.
2. Зам. Председателя- Джамалдинов М. У.
3. Секретарь- Омарасхабов А. Д.
4. Депутат- Гаджиева А. Г.
5. Слесарь- Магомедов М. З.


Утверждаю
Глава МО «с. Новочуртах»
Приложение № 1
К постановлению Администрации
поселения Новочуртах.

Приложение

О рабочей группе по разработке схем водоснабжения и водоотведения с. Новочуртах Новолакского Муниципального района РД.

1. Общие положения

- 1.1. Рабочая группа по разработке схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения с. Новочуртах (далее — рабочая группа) создана в целях реализации Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»
- 1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Водоснабжения и водоотведения» и другим законодательством Российской Федерации.

II. Задача и функции рабочей группы

- 2.1. Задачей рабочей группы является разработка схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Новолакское.
- 2.2. При выполнении возложенной на нее задачи рабочая группа осуществляет следующие функции:
 - 2.2.1. Определяет способ организации разработки схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Новочуртах.
 - 2.2.2. Организует размещение на официальном сайте Новочуртах муниципального района уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Новочуртах и информации о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Новочуртах.
 - 2.2.3. Осуществляет сбор исходных данных, необходимых для разработки схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Новочуртах.
 - 2.2.4. Осуществляет контроль за разработкой схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Новочуртах.

III. Состав и полномочия рабочей группы.

3.1. Рабочая группа состоит из председателя, заместителей председателя, членов рабочей группы и секретаря.

3.2. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, в его отсутствие - заместитель председателя рабочей группы.

3.3. Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций.

3.4. Секретарь рабочей группы:

- оповещает членов рабочей группы о сроках и времени проведения заседаний;
- доводит до сведения членов рабочей группы вопросы повестки очередного заседания;
- ведет и оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
- заверяет выписки из протоколов заседаний, подписывает информационные материалы;
- исполняет иные поручения председателя рабочей группы, а в его отсутствие - заместителя председателя рабочей группы по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы.

IV. Регламент работы рабочей группы.

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.

4.3. Решение принимается путем проведения голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовано более половины членов рабочей группы, присутствующих на заседании.

4.4. Решения оформляются в виде протокола заседания рабочей группы.

4.5. Рабочая группа вправе привлекать к участию в своих заседаниях представителей иных организаций сельского поселения Новочуртах.

4.6. Заседание рабочей группы проводится ее председателем. В его отсутствие функции председательствующего на заседании осуществляет зам. председателя рабочей группы.

4.7. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем рабочей группы.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«село Новочуртах»

368166, e-mail: adm_novochurtakh@mail.ru, с.Новочуртах Новолакского района.

№ 02

« 9 » апрель 2014г.

Решение
от 3 марта 2013 г.
Сессии сельского собрания депутатов МО «село Новочуртах»

Утвердить представленный схему водопроводных сетей и схему газопровода
МО село Новочуртах.

Председатель сельского собрания депутатов



Исламалиев М. В.

Раздел 1 сведения о водоснабжении

Краткая характеристика МО «с. Новочуртах» Новолакского района РД.

Село Новочуртах образовано 1944 году.

Общая площадь 1740 га.

Численность населения на 01.01. 2014 г. 4063

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2013 г. 107,8 тыс. м²

Основными ресурсами поселения является:

Подземные геотермальные воды хозяйственно - питьевого назначения. На территории с.Новочуртах в ведение Администрации МО «с. Новочуртах» имеются 4 действующих скважин.

Выполняет работы, оказывает услуги по водоснабжению Администрация МО «с.Новочуртах» в том числе подача пресной воды центробежными массами подключение и обслуживание водопроводных сетей демонтаж и монтаж линий водоснабжения.

Администрация МО «с.Новочуртах» имеет право на пользования с целевым назначением и видами работ. Взаимоотношения Администрация МО «с.Новочуртах» с потребителями услуг, осуществляются на договорной основе.

Качество предоставляемых услуг соответствуют требованиям, определенных действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование, сохранность. Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых Администрации МО «с.Новочуртах» Новолакского района РД.

2.Проектные решения

Проектные решения водоснабжения «с. Новочуртах» Новолакского района РД, базируются на основе существующей, служившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения - централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная по назначению, тупиковая по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды и пожаротушение.

3. Источники водоснабжения, схема водоснабжения, характеристика существующего состояния системы водоснабжения с. Новочуртах.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения является подземные воды.

Водоснабжение Новочуртахского поселения осуществляется из 4 водозаборных скважин.

1. Скважина №1 дебет воды 250 м³ в сутки

2. Скважина №2 дебет воды 250 м³ в сутки

3. Скважина №3 дебет воды 100 м³ в сутки

4. Скважина №4 дебет воды 50 м³ в сутки

Скважины расположены на территории с. Новочуртах

место расположения:	дата ввода в эксплуатацию:	объем м.куб
1. в пойме реки Ярыксу	1992 г.	250 м ³
2. в районе, место Эжитюбе	1999 г.	250 м ³
3. в нижнем селе	1958 г.	100 м ³
4. в нижнем селе	1968 г.	50 м ³

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром от 40 до 100 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 32 км.

п/т место расположения:	дата постройки:	протяженность:
Новочуртах	1998г.	32 км

Поднято воды насосными станциями 500 м³ в сутки

Объем потребления воды населением 450 м³ в сутки

Объем потребления воды бюджетными организациями 30 м³ в сутки.

На 2013г. для потребителей на услуги водоснабжения установлен тариф в размере 8,56 руб. за 1 куб воды.

Для расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе по с. Новочуртах составляют 27 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 58 уровень собираемости по с. Новочуртах 27%, доля получателей субсидий 32

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация МО «с. Новочуртах». Источником водоснабжения, являются подземные воды.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведение проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводной сети, по отдельным улицам, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Также отсутствие соответствующих знаний по работе с очистительными сооружениями.


Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительные объемы потерь утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.

Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Схема водоснабжения

в с. Новочертах Новолакского р-на РД

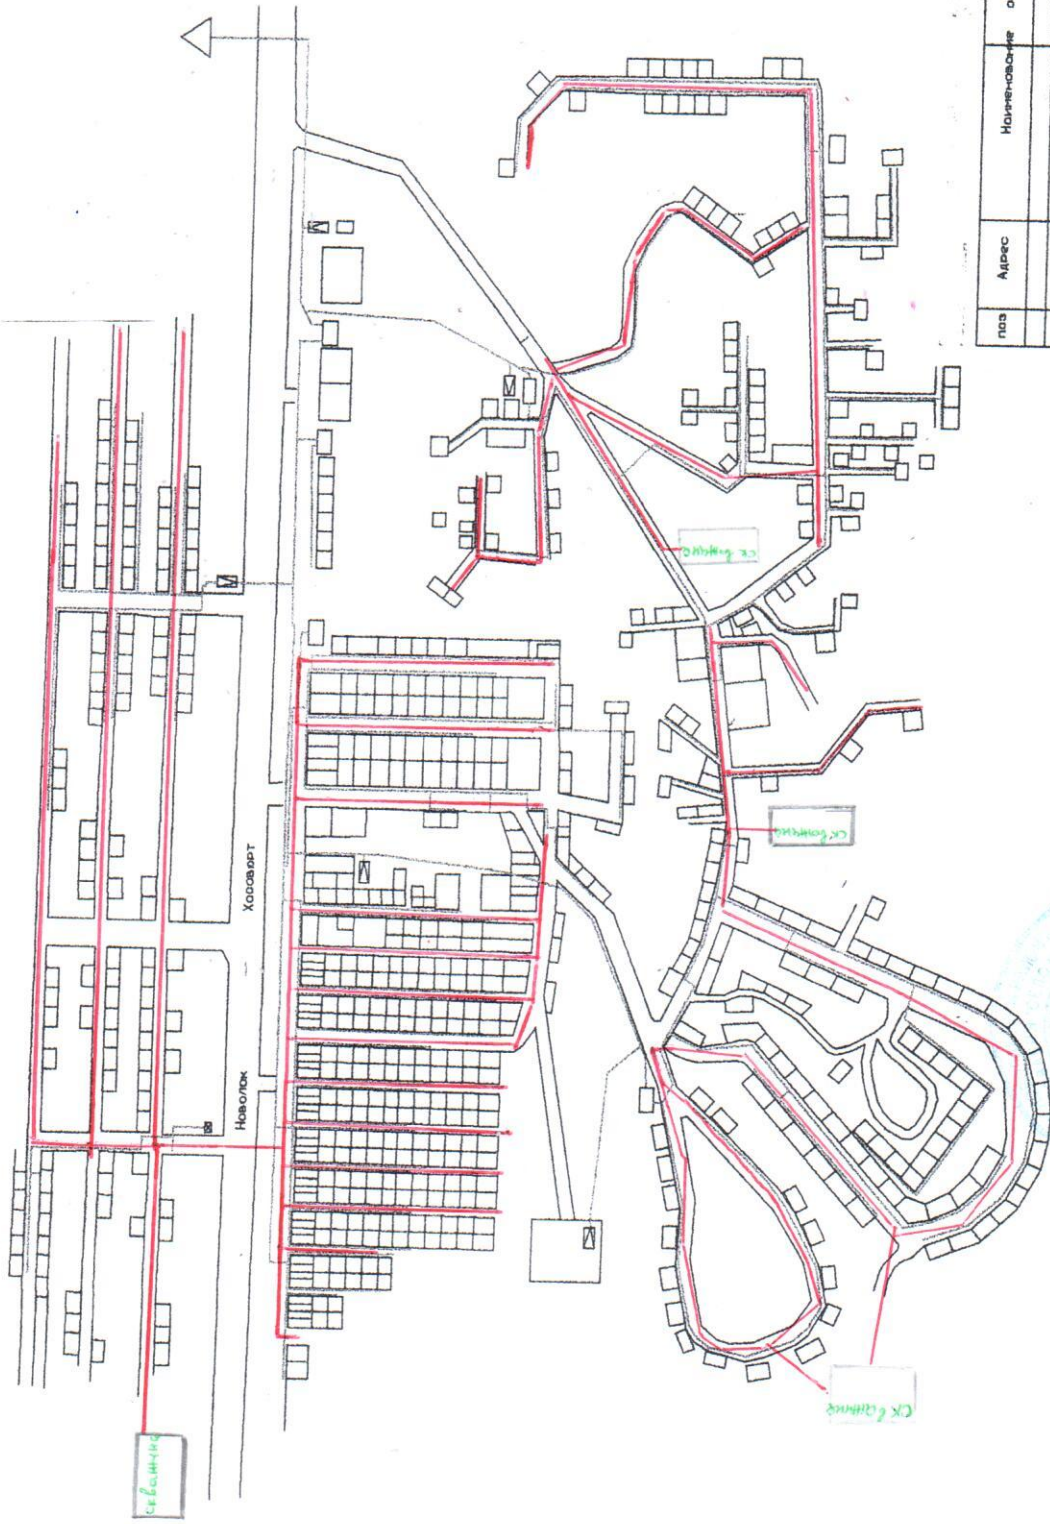

п/п	Адрес	Наименование	отметки

Гражд. М.О. с. Новочертах
М. Усеевичев. *Усеевичев*

